

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ11.В.00380
(номер сертификата соответствия)

ТР 0633983
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель».

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Российская Федерация, 361000, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21.
ОГРН: 1020701191477. Телефон (86631) 229-59, факс (86631) 229-59.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель».

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Российская Федерация, 361000, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21.
ОГРН: 1020701191477. Телефон (86631) 229-59, факс (86631) 229-59.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономная некоммерческая организация "Кубаньпожтест".

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1 Тел./факс: 8(861) 255-96-20.
ОГРН: 1042304950214. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ11 выдан 26.03.2009г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели гибкие на напряжение 1,0 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) пластика пониженной пожарной опасности марок КГВВнг(A)-LS, КГЭВнг(A)-LS с числом жил от 1 до 5 номинальным сечением жил от 10 до 300 кв.мм (согласно таблице 2 ТУ 3500-023-00214480-2006), выпускаемые по ТУ 3500-023-00214480-2006. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) п. 2 ГОСТ 12.2.007.14-75

код ОК 005 (ОКП)
35 3300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49 910 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний: № 23/20-1649, 1650 от 27.04.2012г. Выданы ИП «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Краснодарскому краю, аттестат аккредитации от 23.08.2010г. № ТРПБ.RU.ИН17. Продукция прошла испытания на соответствие: ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 часть 3-22-класс пожарной опасности по таблице 1 ГОСТ Р 53315-2009 (Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке - ПРГП 16); ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 класс пожарной опасности по таблице 1 ГОСТ Р 53315-2009 (Показатель дымообразования при горении и глении кабельного изделия - ПД2)


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИК11.К00060 от 16.05.2011г. Выдан ОС СМК «Секаб» № РОСС RU.0001.13ИК11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.05.2012 по 02.05.2017



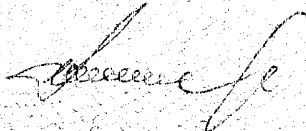
Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Е.Л. Остапенко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.К. Шокуев